


Przekrój konstrukcyjny koryta rowu melioracyjnego P-1 po przebudowie

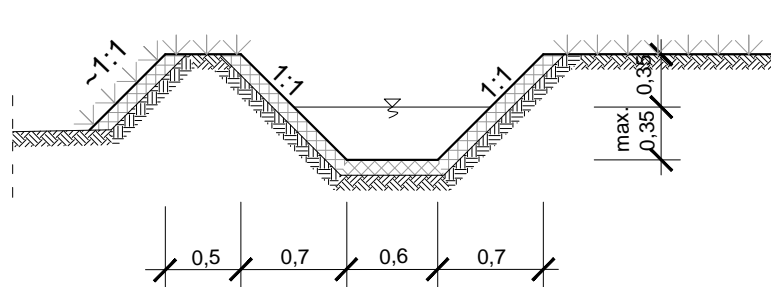

Uwaga:

1. W miejscach wykonania grobli zewnętrznych dla rowu, skarpy zewnętrzne o nachyleniu $>1:1$ należy wzmocnić geokrąką $h=7,5$ z wypełnieniem piaskiem,
2. Skarpy wewnętrzne rowu należy wzmocnić geokrąką $h=10$ cm z wypełnieniem kruszywem grubym
3. Skarpy zewnętrzne rowu należy wzmocnić geokrąką $h=7,5$ cm z wypełnieniem piaskiem

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Świątajno ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świątajno			
Obiekt: Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów obręb Spychowo gm. Świątajno			Skala 1:50
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		10.12.2016
Projektant:			Nr arch. 14/13
As. Projektanta:			
Sprawdzający:	inż. Ryszard Rozwadowski upr. nr WKP/0151/PWOS/12		
Tytuł rys.	Przekrój konstrukcyjny koryta rowu melioracyjnego P-1 po przebudowie		Nr rys. 6